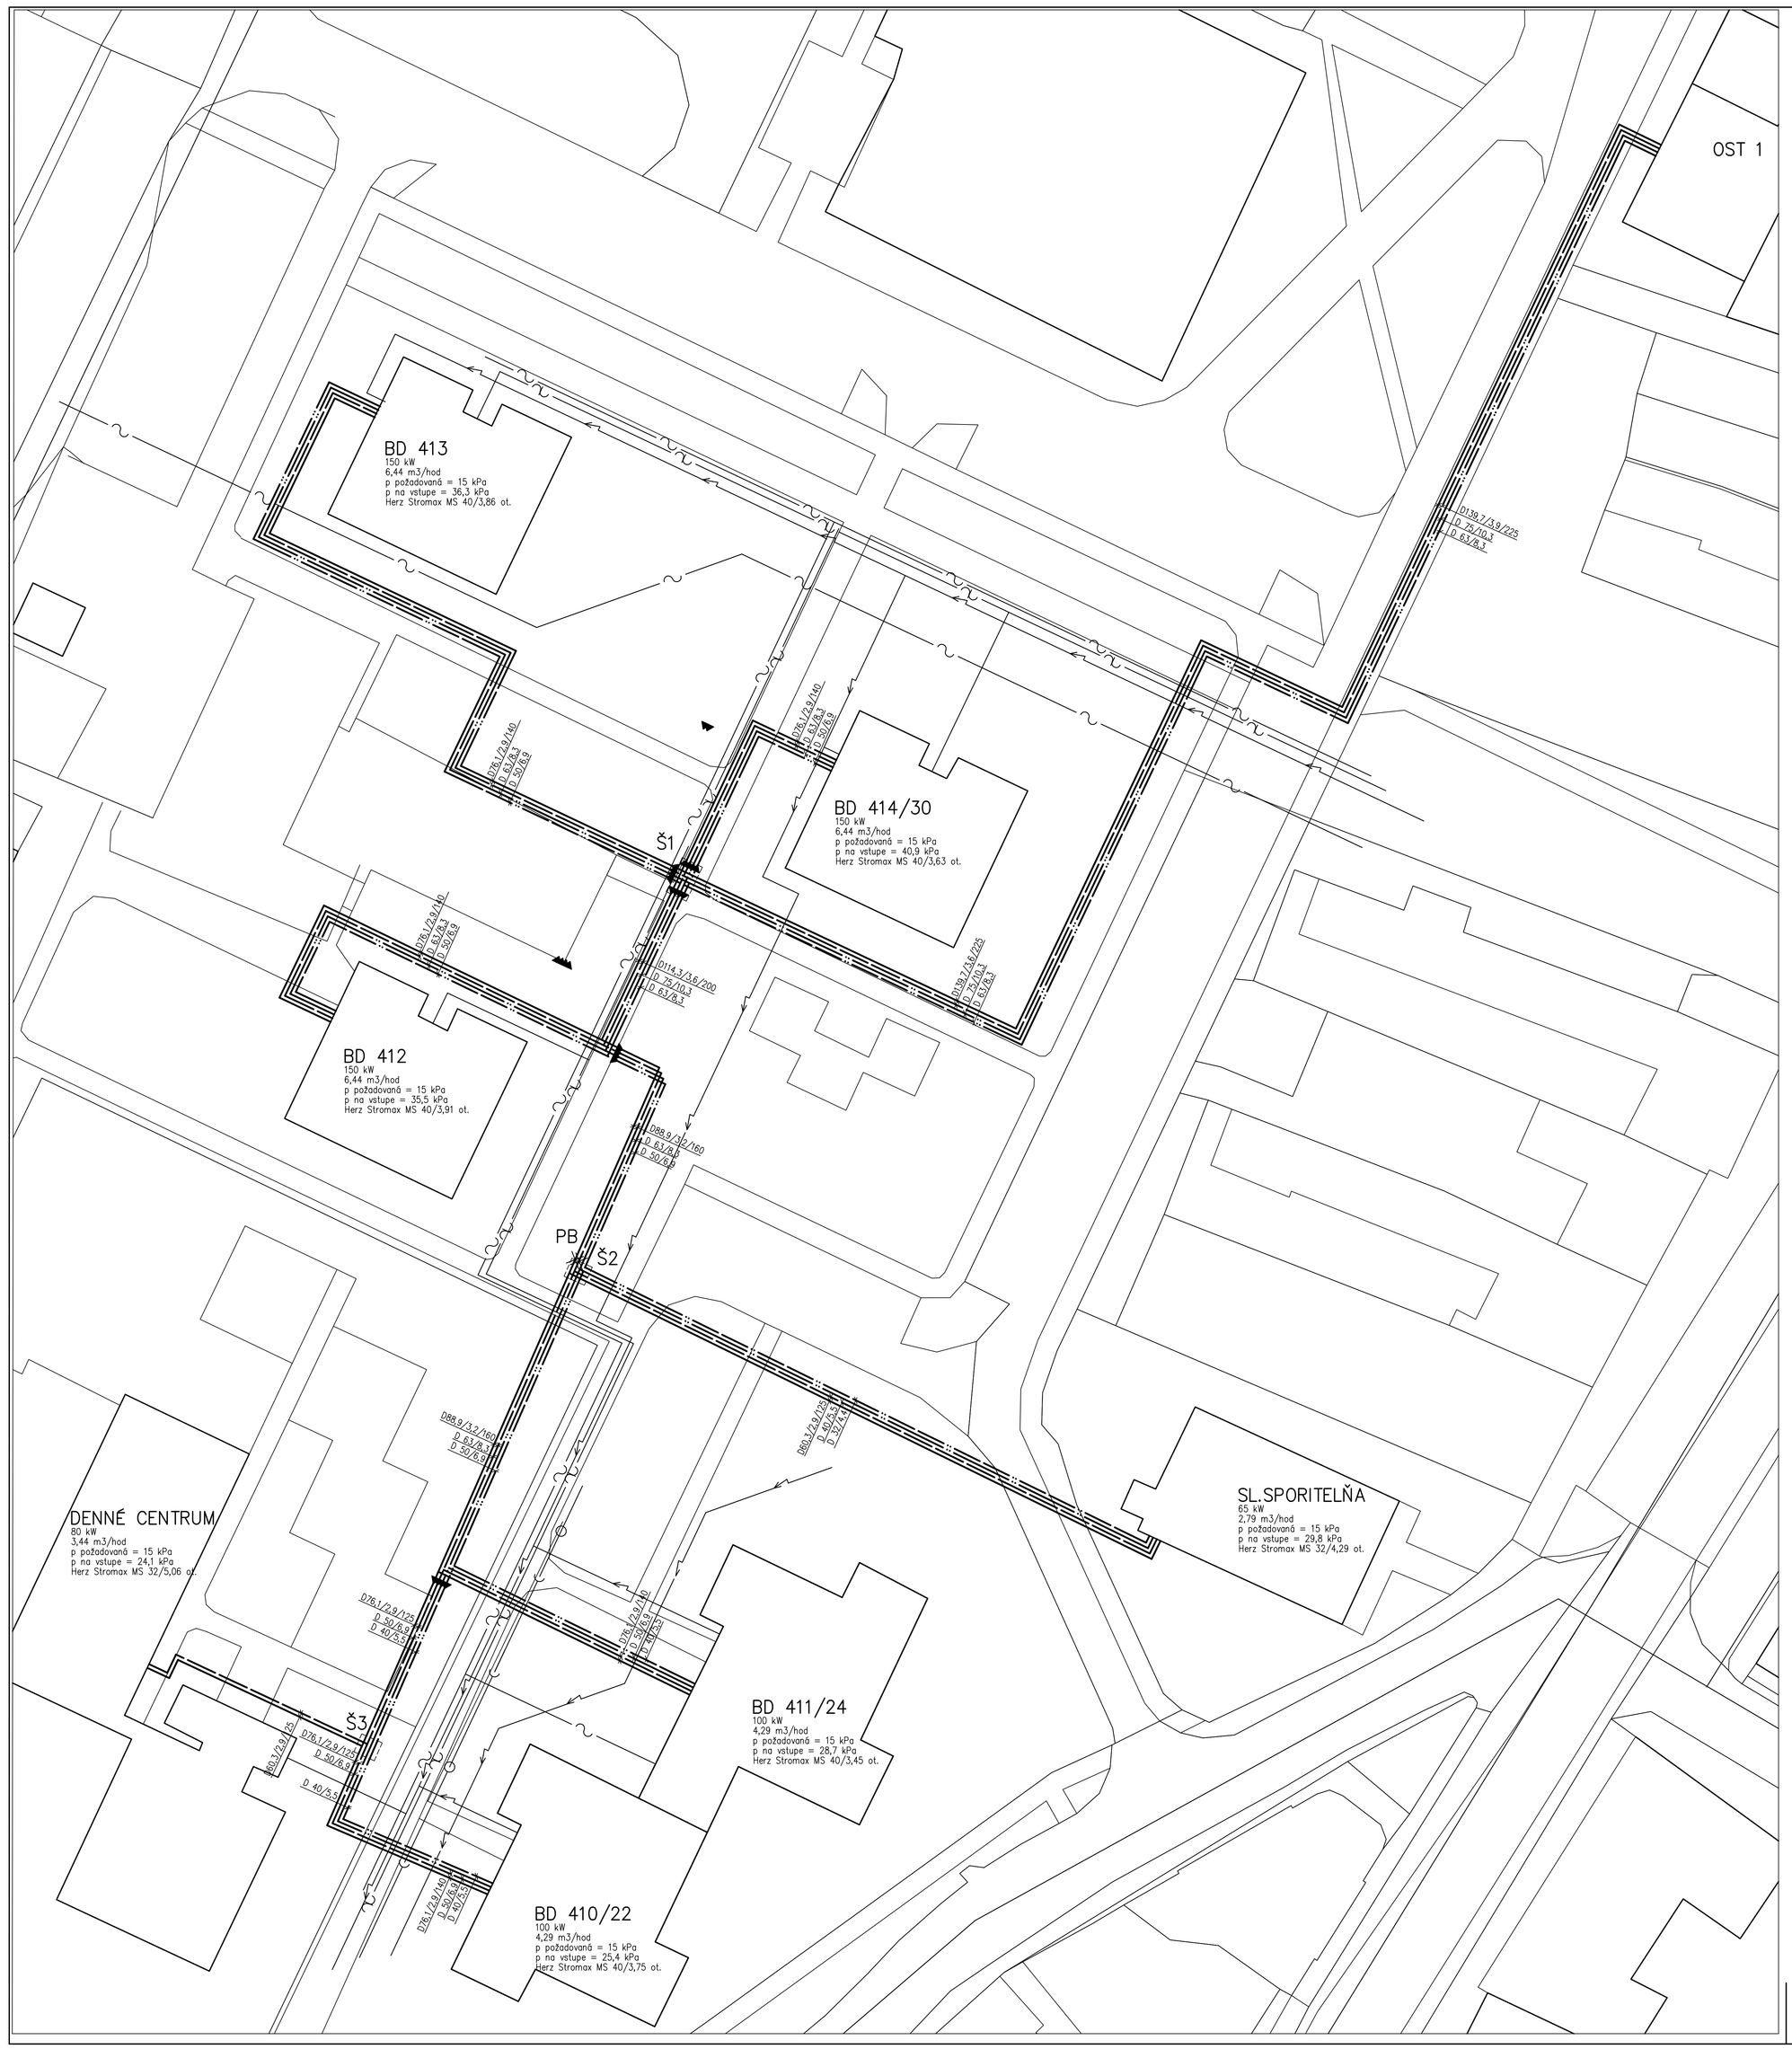

REGULAČNÉ ARMATÚRY V NEZAKRESLENÝCH BYTOVÝCH DOMOCH :

Č.OBJEKTU	POŽADOVANÝ VÝKON	POŽADOVANÝ PRIETOK	POŽADOVANÝ DISPOZIČ.TLAK	NASTAVENIE REGULAČNEJ ARMATÚRY HERZ STROMAX MS
BD 413	150 kW	6,44 m3/hod	15 kPa	DN 40/3,63 kPa
BD 414	150 kW	6,44 m3/hod	15 kPa	DN 40/3,86 kPa
BD 412	150 kW	6,44 m3/hod	15 kPa	DN 40/3,91 kPa
SL.SPORITEĽŇA	65 kW	2,79 m3/hod	15 kPa	DN 32/4,29 kPa
BD 411/21	100 kW	4,29 m3/hod	15 kPa	DN 40/3,45 kPa
BD 410/22	100 kW	4,29 m3/hod	15 kPa	DN 40/3,75 kPa
DEENÉ CENTRUM	80 kW	3,44 m3/hod	15 kPa	DN 32/5,06 kPa

NA ČERPADLE V OST-1 NASTAVIŤ HODNOTY : 34,2 m3/hod, delta p = 70 kPa

LEGENDA :

- ÚK. PRÍVOD
- ÚK. SPIATOČKA
- TÚV
- CIRKULÁCIA
- VODOVOD
- KANALIZÁCIA
- SILNOPRÚD
- STROM
- PB — PEVNÝ BOD — PEVNÝ BOD NA POTRUBÍ BUDE ZABETÓNOVANÝ DO STENY ŠACHTY

UPOZORNENIE :

PRED ZAČIATIM VÝKOPOVÝCH PRAC ZA PRÍTOMNOSTI SPRÁVCOV JEDNOTLIVÝCH SIETÍ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ VEDENIA. PRI ICH KRÍŽOVANÍ S BEZKANÁLOVÝM POTRUBNÝM ROZVODOM DODRŽAŤ MIN.VZDIALENOSTI V ZMYSLE STN 73 6005

REZ VÝKOPOM VIĎ. VÝKRES Č.5,6

BEZKANÁLOVÉ ROZVODNÉ POTRUBIE ÚK VYROBIŤ Z PREDIZOLOVANÉHO OCELOVÉHO POTRUBIA PIPECO TRIEDA IZOLÁCIE "A".

BEZKANÁLOVÉ ROZVODNÉ POTRUBIE TÚV A CIRKULÁCIE VYROBIŤ Z PREDIZOLOVANÉHO PLASTOVÉHO POTRUBIA PIPECO SYSTÉM PPR S 3,2 (PN 16)

PRI MONTÁŽI POTRUBIA DODRŽAŤ VŠETKY MONTÁŽNE PODMIENKY VÝROBCU POTRUBIA

VZHLADOM NA TO, ŽE NOVÝ ROZVOD BUDE ČIASTOČNE ULOŽENÝ V PÔVODNÝCH TEPLOVODNÝCH KANÁLOCH PO ICH ODOKRYTÍ, JE VYTÝČENIE TRÁS ZAKÓTOVANÉ INFORMATÍVNE, PODĽA DOSTUPNÝCH ÚDAJOV O ICH TRASÁCH A BUDE UPRESNENÉ PO ICH ODOKRYTÍ

PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE V ŠACHTE "S1" BUDE UKONČENÉ TESNE ZA VSTUPOM POTRUBÍ DO TEJTO ŠACHTY ROZVOD V ŠACHTE BUDE VYROBENÝ Z OCELOVÝCH ČIERNYCH A ZÁVITOVÝCH RÚR SPÁJANÝCH ZVÁRANÍM A NA ZÁVIT – POZINKOVANÉ POTRUBIE, OSADENÉ ARMATÚRY, DOZOLOVANIE POTRUBIA ČADIČOVOU VATOU HROBKY V ZMYSLE PLATNÝCH STN-EN, OBALENIE POTRUBIA VYROBIŤ POMOCOU HLINKOVÉHO PLECHU

AUTOR NÁVRHU	ING. OBÁK M.			**ING.OBÁK MILOŠ**
PROJEKTANT STAVBY	ING. OBÁK M.	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING.OBÁK M.	SLADKOVIČOVA 1142/22
VYPRACOVAL	ING. OBÁK M.			020 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
INVESTOR	COFELT a.s. BRATISLAVA			Č.-OPR.: 0385 * 2 * 5 - 12.45
MIESTO STAVBY	BREZOVÁ POD BRADLOM			DŇO ZMIAKNY 12/2016
NÁZOV STAVBY	**HAVARIJNÁ VÝMENA POTRUBIA ROZVODOV ÚK A TÚV NA SEKC. 7.APRÍLA V BREZOVEJ POD BRADLOM.**			FORMÁT 15 A4
				DÁTUM 4.2016
OBJEKT	SO 201 – VONKAJŠÍ BEZKANÁLOVÝ ROZVOD			MIERKA 1:250
				STUPEŇ PS
OBSAH VÝKRESU	**SITUÁCIA – KÓTY, DIMENZIE**			ARCHIVNÉ ČÍSLO **85** / POČ.LIS.VÝKRESU 2