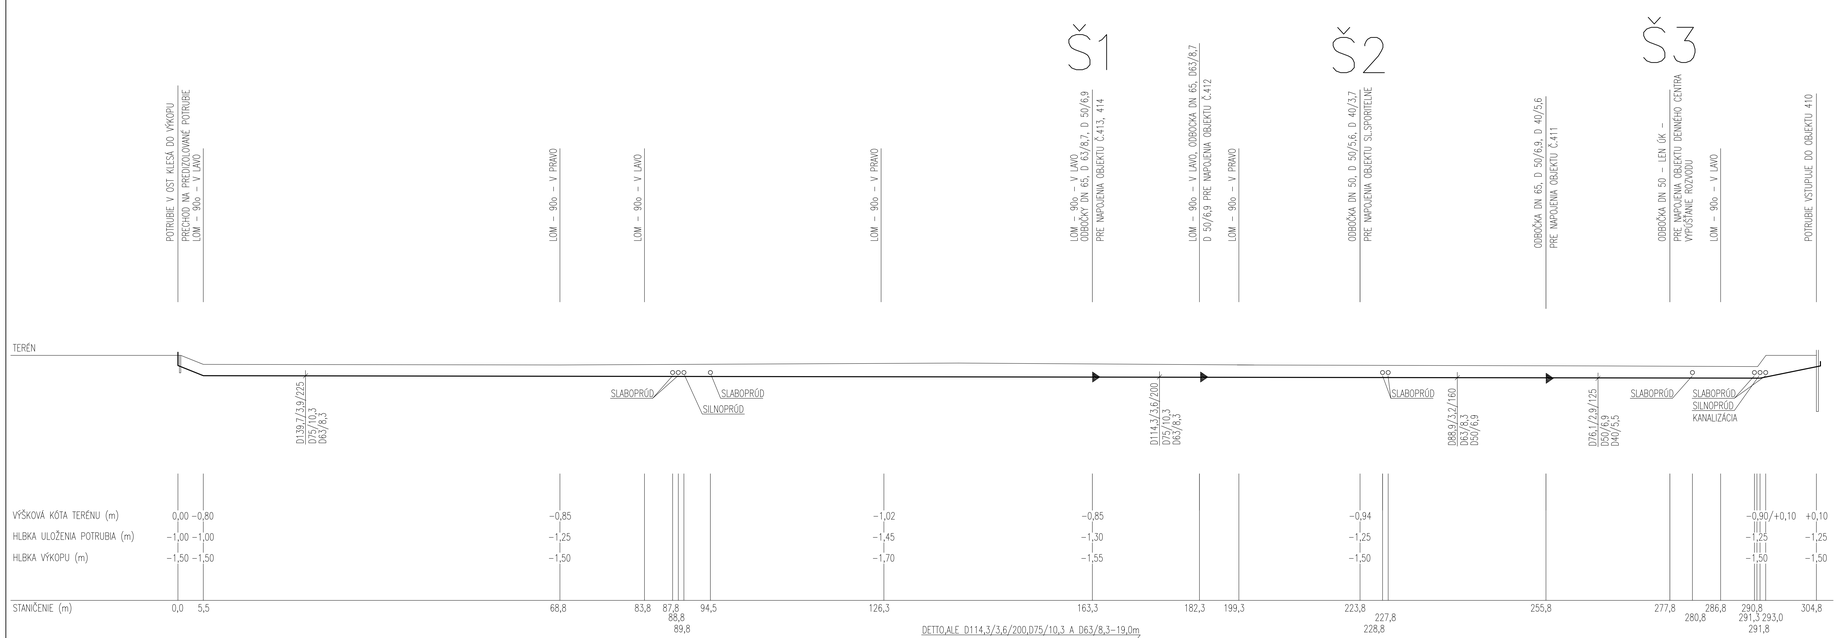

UPOZORNENIE :

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC ZA PRÍTOMNOSTI SPRÁVCOV JEDNOTLIVÝCH SIETÍ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ VEDENIA. PRI ICH KRIŽOVANÍ S BEZKANÁLOVÝM POTRUBNÝM ROZVODOM DODRŽAŤ MIN.VZDIALENOSTI V ZMYSLE STN 73 6005

REZ VÝKOPOM VIĎ. VÝKRES Č.5,6

BEZKANÁLOVÉ ROZVODNÉ POTRUBIE ÚK VYROBIŤ Z PREDIZOLOVANÉHO OCELOVÉHO POTRUBIA PIPECO TRIEDA IZOLÁCIE "A". BEZKANÁLOVÉ ROZVODNÉ POTRUBIE TÚV A CIRKULÁCIE BUDE VYROBENÉ Z PLASTOVÉHO PREDIZOLOVANÉHO POTRUA PIPECO SYSTÉM PPR S 3,2 (PN 16)

PRI MONTÁŽI POTRUBIA DODRŽAŤ VŠETKY MONTÁŽNE PODMIENKY VÝROBCU POTRUBIA

VZHĽADOM NA TO, ŽE NOVÝ ROZVOD BUDE ČIASTOČNE ULOŽENÝ V PÔVODNÝCH TEPLOVODNÝCH KANÁLOCH JE VYTÝČENIE TRÁS ZAKÓTOVANÉ INFORMATÍVNE, PODĽA DOSTUPNÝCH ÚDAJOV O ICH TRASÁCH A BUDE UPRESNENÉ PO ICH ODOKRYTÍ

AUTOR NÁVRHU	ING. CIBÁK M.		ING.CIBÁK MILOŠ SLADKOVIČOVA 1142/22 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Č.-OPR.: 0395 * 2 * 5 - 1.2.4.5	
PROJEKTANT STAVBY	ING. CIBÁK M.	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING.CIBÁK M.		
VYPRACOVAL	ING. CIBÁK M.			
INVESTOR	COFELY a.s., BRATISLAVA			
MIESTO STAVBY	BREZOVÁ POD BRADLOM		ČÍSLO ZÁKAZKY	12/2016
NÁZOV STAVBY	HAVARIJNÁ VÝMENA POTRUBIA ROZVODOV ÚK A TÚV NA SÍDL. 7.APRÍLA V BREZOVEJ POD BRADLOM		FORMÁT	A 4
			DÁTUM	4.2016
OBJEKT	SO 201 - VONKAJŠÍ BEZKANÁLOVÝ ROZVOD		MIERKA	1:500/250
			STUPEŇ	PS
OBSAH VÝKRES	POZDĽŽNY PROFIL - HLAVNÁ TRASA ROZVODU - OST 1 - BD Č.410/22		ARCHÍVNE ČÍSLO 85	ČÍSLO VÝKRESU 4